


DARGOVSKÁ 3,



POZNÁMKA:

- 1./ PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ JESTVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITEŔOV !
- 2./ PRI KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODĽA PLATNÝCH STN A PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH MAJITEŔOV TÝCHTO VEDENÍ A SIETI. PRI KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ PREVÁDZAŤ ZEMNÉ PRÁČE RÚČNE !
- 3./ POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU SLOVENSKEHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČE A SLOVENSKEHO BANSKÉHO ÚRADU č.374/1990 Zb. O BEZPEČNOSTI PRÁČE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH, VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČE č. 124/2006 Zb. V ZNENÍ VYHLÁŠKY č. 454/1990 Zb., VYHLÁŠKU ÚRADU

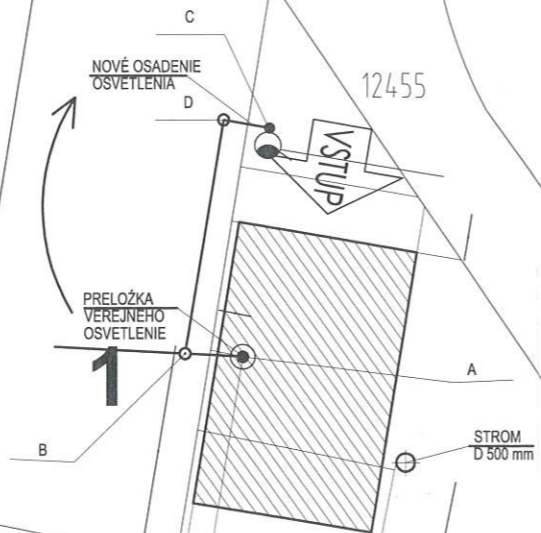

- ⊙ C STLP VO SO SVIETIDLOM NOVOOSADENY
 - ⊙ D SPOJKA KABELOVA ODBOČNA PRE NAPOJENIE NOVOAVRHOVANEO KABLA A KABLA SVORKOVNICE AK BY SA POUŽIL REPASOVANÝ STOŽIAR S MOŽNOSTOU ZAUSTIŤ KABEL KU STOŽIAR SVORKOVNICE SPOJKU NEINSTALOVAT
- SR01
- FezN 60 V SPOLOCNEJ RYHE S KABLOM
- FezN 60 NADZEMNA ČASŤ 5CM NAD ZAKLADOM PRIVARIT +NATRIET ZEL ZLTO
- STOŽIAR NAVRHOVANÝ OZNACENÝ C SVIETIDLO LED
- ⊙ B SPOJKA KABELOVA PE NAPOJENIE NOVOAVRHOVANEO KABLA A EXISTUJUČEO KABLA TYPU SCZV 16 STOŽIAR A ODPOJIT A DEMONTOVAT

EXISTUJUCA INŠTALÁCIA
 ROZVODNÁ SÚSTAVA +PEN 400V, AC, 50 Hz TNC
 OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPATÍM PODĽA STN 341010
 ZÁKLADNÁ NULOVANÍM, ZVÝŠENÁ POSPOJOVANÍM
 PROSTREDIE VONKAJSIE 4.1.1
 ROZVODNÁ SUSTAVA 3+PEN AC 400V 50Hz TNC-S
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODĽA STN 33 2000-4-41.
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤI, KRYTMI.
 OCHRANA PRI PORUČE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM



Hlav. proj. :	Ing. František Solár	 PROJEKTOVÁ KANCELARIA SOLAR Kukučínova 23, 040 01 Košice	
Zod.proj. :	Ing. Jozef Ruščák		
Vypracoval :	Ing. Jozef Ruščák		
Investor :	MIESTNY ÚRAD KOŠICE-STARÉ MESTO Hviezdoslavova 7 040 01 Košice - Staré Mesto	Formát :	2 A4
Stavba :	Uzamknutie kontajnerovisk KOŠICE - STARÉ MESTO	Datum :	12/2021
		Stupen:	PROJEKT
		Profesia:	ELEKTRO
Obsah :	SITUACIA	Mierka	1:200
		Vykres č. :	E1